


**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**
Articles R. 1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique

Yzeure, le mardi 26 mars 2019

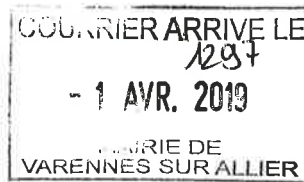

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE VARENNES-SUR-ALLIER
Place de l'Hôtel de Ville

03150 VARENNES S/ALLIER

Distribution de : RESEAU CHAZEUIL

Maître d'ouvrage : SIVOM VAL D'ALLIER

Les résultats suivants correspondent à la totalité des analyses de contrôle sanitaire réalisées sur le réseau qui alimente votre commune au cours des derniers mois.

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Chlore libre mg(Cl ₂)/L	pH unité pH	Laboratoire CARSO LYON							
				Bact. sulfito-réductrices n/(100mL)	Coliformes totaux n/(100mL)	Eschérichia coli n/(100mL)	Entérocoques n/(100mL)	Conductivité µS/cm	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbidité NFU
Prélèvements au point de mise en distribution :											
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE RESERVOIR DE BRIAILLES (TTP) ROBINET DEPART CONDUITE	21/11/2018 CARSO -	0,15	7,4	<1	<1	<1	<1	300	6,4	11,80	0,13
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE RESERVOIR DE BRIAILLES (TTP) ROBINET DEPART CONDUITE	21/01/2019 CARSO -	0,18	7,3	<1	<1	<1	<1	443	9,7	16,93	0,11
Prélèvements en distribution :											
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE ZONE ALIMENTEE PAR BRIAILLES LYCEE B.DE VIGENERE-ACCUEIL VESTIAIRE RO	10/10/2018 CARSO -	0,12	7,2	<1	<1	<1	<1	476	19,5		0,12
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE LA MAISON BLEUE INFIRMERIE-ROBINET MITIGEUR	11/12/2018 CARSO -	0,10	7,4	<1	<1	<1	<1	427	9,4		0,15
SAINT-LOUP LE BOURG ECOLE PUBLIQUE-SANITAIRES REFECTOIRE	17/12/2018 CARSO -	0,03	7,6	<1	<1	<1	<1	467	14,7		0,1
VARENNES-SUR-ALLIER ZONE SIVOM CHAZEUIL-MARQUISAT STATION AVIA-RTE CHAZEUIL-SANITAIRES	21/01/2019 CARSO -	0,03	7,6	<1	<1	<1	<1	509	16		0,11
SAINT-LOUP LE BOURG MAIRIE-ROBINET SANITAIRES	26/02/2019 CARSO -	0,04	7,7	<1	<1	<1	<1	487	15,3		0,13
LOUCHY-MONTFAND LE BOURG MAIRIE - CUISINE	19/03/2019 CARSO -	0,07	7,4	<1	<1	<1	<1	350	5,3		0,2
Limites (indiquées en gras) ou références de qualité *	maximum		9	0	0	0	0	1100	50		2
	minimum		6.5					200			

INFORMATION DU PUBLIC : ces résultats doivent être affichés dans les 2 jours après réception (article D1321-104 du Code de la Santé Publique).

Distribution de : RESEAU CHAZEUIL page : 2

Conclusions

Eau conforme aux limites et aux références de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés.

Interprétations

Réseau fiable : l'eau peut être consommée sans restrictions.

Préconisations

De par son équilibre calcocarbonique, cette eau est agressive ce qui peut induire des phénomènes de corrosion des canalisations notamment en cas de présence de plomb. Il est conseillé de laisser couler l'eau quelques instants avant de la consommer lorsqu'elle a stagné de longues périodes (nuit, week-end,...).

** Lim. de qualité : paramètres ayant une incidence directe sur la santé.*

**Réf. de qualité : paramètres indicateurs du fonctionnement des installations et/ou à l'origine d'inconfort pour l'utilisateur.*

**P/La Directrice
de la délégation départementale,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,**



Isabelle PIONNIER-LELEU